


- OZNACZENIA:**
- Kabel YAKY 4 x 25 mm² + Fe / Zn 25 x 4 mm - 1565 / 1700 m
 - Słup stalowy ocynkowany S - 100/8 + F 160 + oprawa OPALO 3x150 W
 - Słup stalowy ocynkowany S - 120/8 + F 160 + oprawa OPALO 3x150 W

UKŁAD SIECI TN - C - S

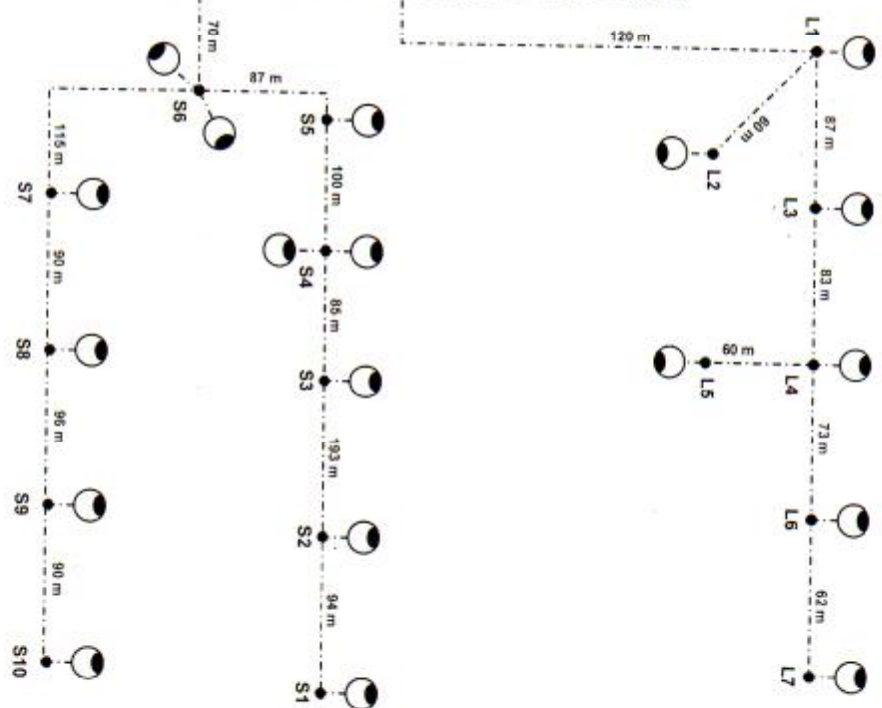

$P_i = 2,85 \text{ kW}$
 $P_s = 2,85 \text{ kW}$

INWESTOR:	GINIA REJOWIEC FABRYCZNY	STUDIUM
OBIEKT:	ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny	P.T.R.
TRESC RYSUNKU:	OSWIETLЕНИЕ ULICZNE KANIE STACJA Gminia 22 - 170 Rejowiec Fabryczny	BRANZA: ELEKTR.
IMIE I NAZWISKO:	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OSWIETLЕНИЯ ULICZNEGO	DATA: IX. 2008 r.
PROJEKTANT:	UFR. PROJ.	SKALA:
	inż. J. Hrycak	1:184CH94
		rys. IV 3