


## 7.3. SZAFKI OŚWIETLENIOWE KABLOWE W OBUDOWIE TERMOUTWARDZALNEJ JEAN MÜLLER.

### 7.3.1. Szafka oświetleniowa kablowa SO-2C, nr kat. M-001.

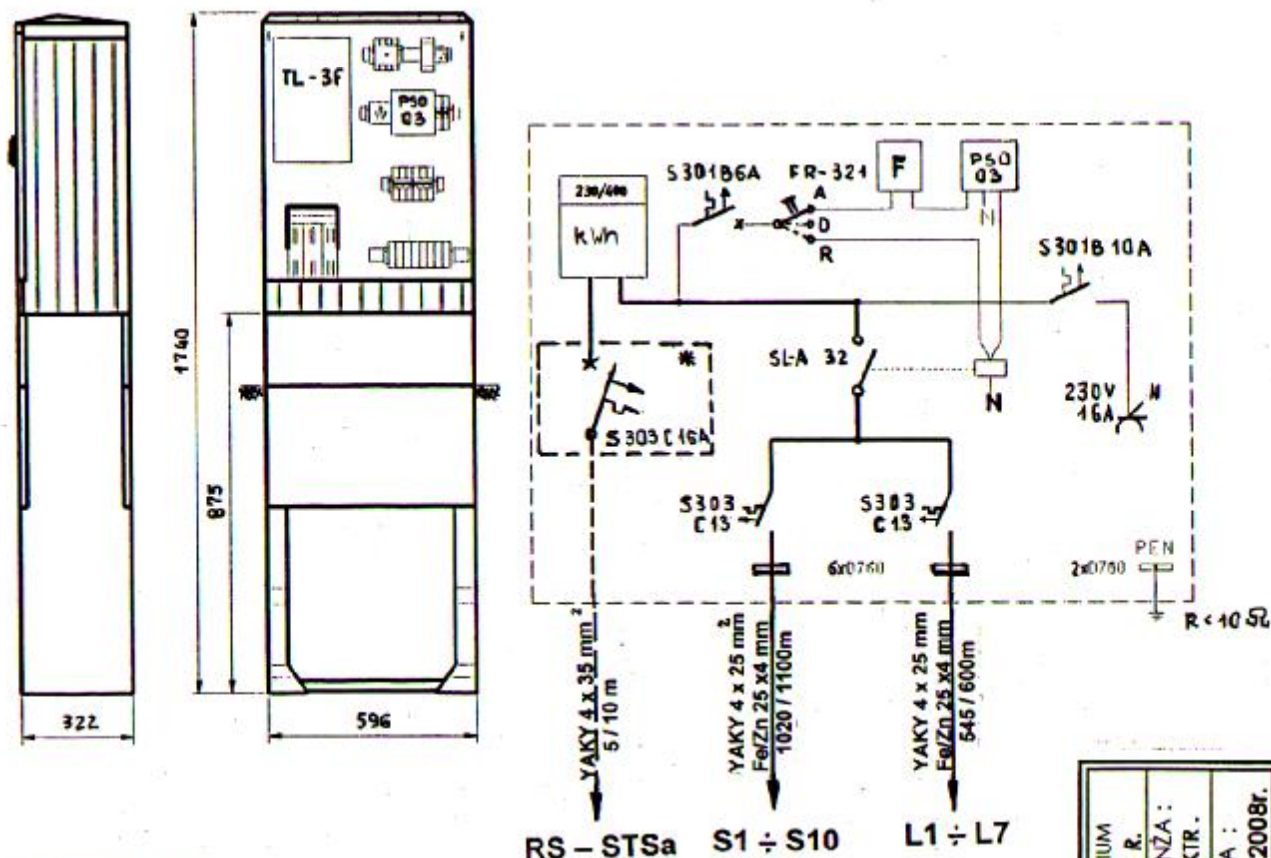

#### Zastosowanie:

Szafka oświetleniowa kablowa przeznaczona jest do zasilania dwóch obwodów oświetlenia ulicznego w sieciach kablowych. Zegar sterujący montowany na życzenie Zamawiającego.

#### Dane techniczne:

Napięcie znamionowe izolacji	- 500 V
Napięcie znamionowe robocze	- 230/400 V
Prąd znamionowy toru głównego	- 125 A
Prąd znamionowy toru odpływowego	- 32 A
Stopień ochrony obudowy	- IP 44
Ilość obwodów oświetleniowych	- 6
Klasa ochronności	- II
Typ obudowy	- KVS-0/10
Typ fundamentu	- FP-0/10
* Ostrona do plombowania.	

INWESTOR :	GMINA REJOWIEC FABRYCZNY	STUDYUM	P. T. R.	BRANŻA :	ELEKTR.	DATA :	VIII. 2008r.	SKALA :		rys. nr	4.
OBIEKT :	ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabr.			OŚWIECZENIE ULICZNE KANIE STACJA.							
TRZĘCZ RYSUNKU :	Gmina 22-170 Rejowiec Fabryczny			SZAFKA OŚWIECZENIA ULICZNEGO							
	TYPU SO-2C/M (AGTEL)			IMIE I NAZWISKO	UPR. PROJ.	P. PODPIS					
PROJEKTANT :	Inż. J. Hrycak			1184/CH/94							